
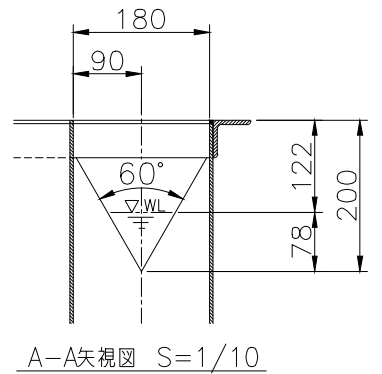
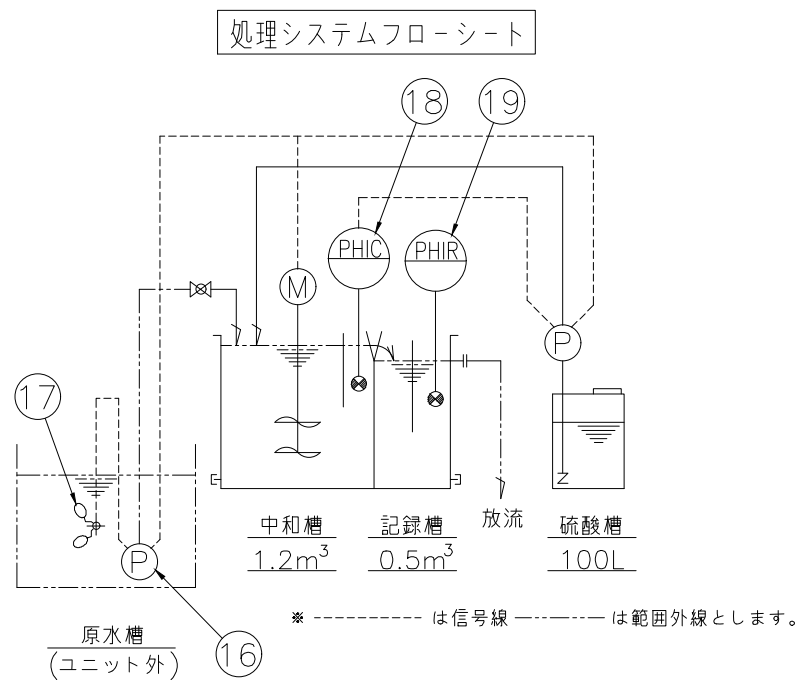


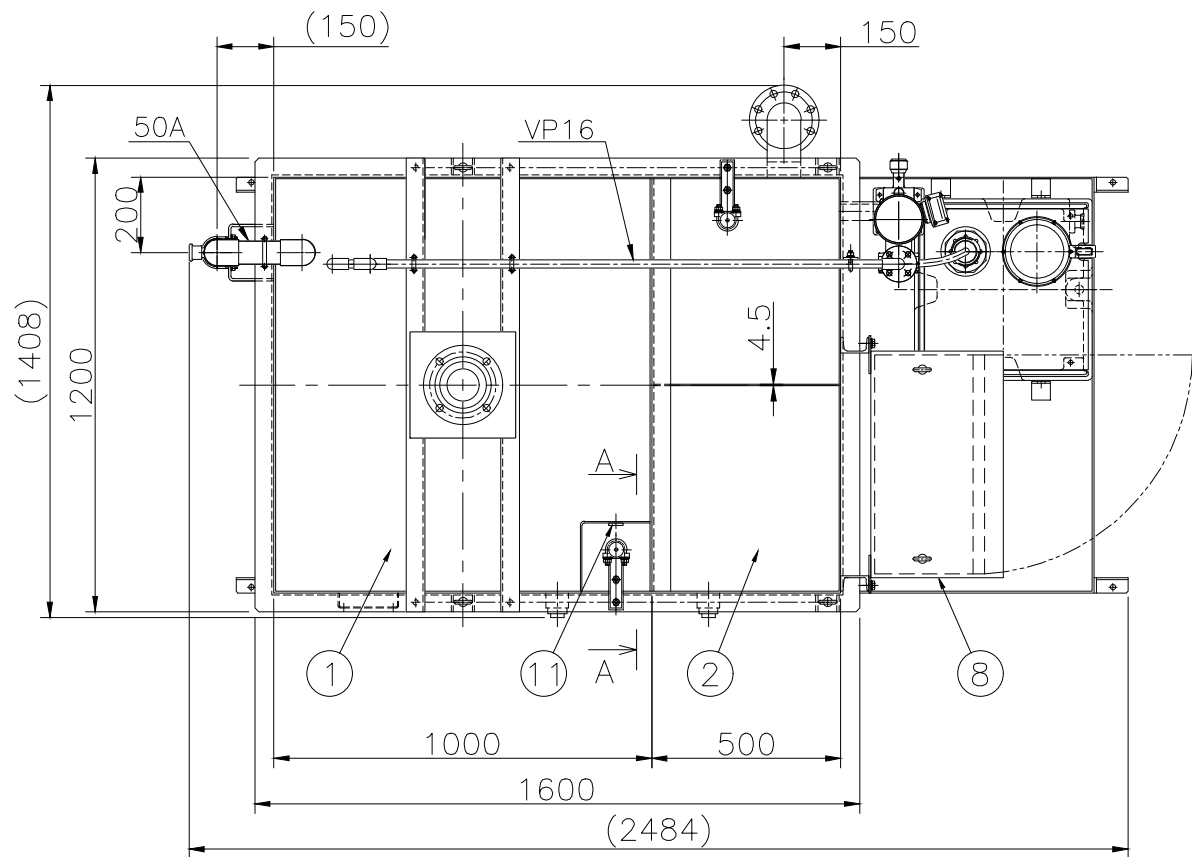



装置仕様

処 理 能 力	MAX. 5m ³ /h
処 理 適 用 範 囲	pH7～pH12(一定であること)
使 用 電 源	MAX 1.0kW,200V,3相,50Hz/60Hz
中和槽, 記録槽内面塗装	ノンタールエポキシ樹脂塗装仕上げ
中和槽, 記録槽外面塗装	ポリウレタン樹脂塗装(Y37-60D)
架 台 類 塗 装	ポリウレタン樹脂塗装(Y37-60D)
総 重 量	約 800 kg
運 転 重 量	約 2700 kg

機器仕様

中和槽搅拌机	HP-5002B
0.2kW, 300/360rpm(50/60Hz)	
原水ポンプ	CRS-501T-F50
0.4kW, 5m ³ /h-8.5m(50Hz),5m ³ /h-9m(60Hz)	
硫酸注入ポンプ	LK-31VC-02S
0.2kW, 250mL/min(50Hz),300mL/min(60Hz)	

(19)	pH記録計	樹脂	1	CER-210(制御盤組込)
(18)	pH指示調節計	樹脂	1	CP-48-PH(制御盤組込)
(17)	原水槽レベルスイッチ	ABS	1	LS-S1(ケーブル6m付)
(16)	原水ポンプ	合成樹脂 SUS304	1	CRS-501T-F50 0.4kW
15	放流口	SS400	1	80A-JIS10KF
14	記録槽ドレン	SS400	1	50Aねじ込みソケット(プラグ付)
13	中和槽ドレン	SS400	1	50Aねじ込みソケット(プラグ付)
12	原水流量調整弁	BC	1	50Aねじ込みボール弁
11	流量目盛板	アクリル	1	
10	銘板取付座	SS400	1	
9	共通架台	SS400	1	
8	制御盤	SS400	1	屋外壁掛型
7	記録槽pH検出器	PP ガラス	1	8014(ケーブル10m付)
6	中和槽pH検出器	PP ガラス	1	8014(ケーブル10m付)
5	硫酸注入ポンプ	PVC	1	LK-31VC-02S 0.2kW
4	中和槽搅拌机	SUS304	1	HP-5002B 0.2kW
3	硫酸槽	PE	1	HD100L
2	記録槽	SS400	1	0.5m ³
1	中和槽	SS400	1	1.2m ³
品 番	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考

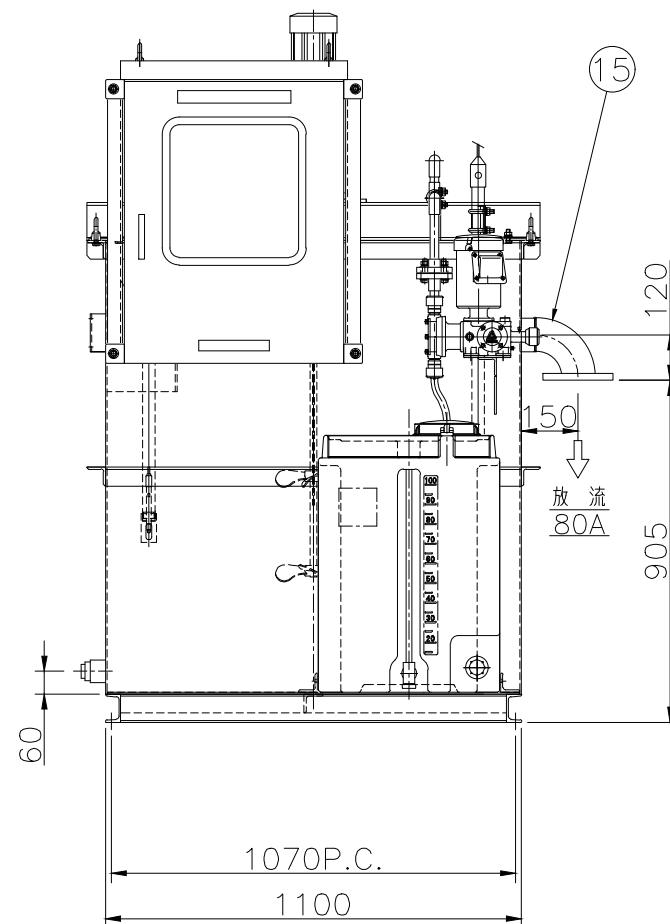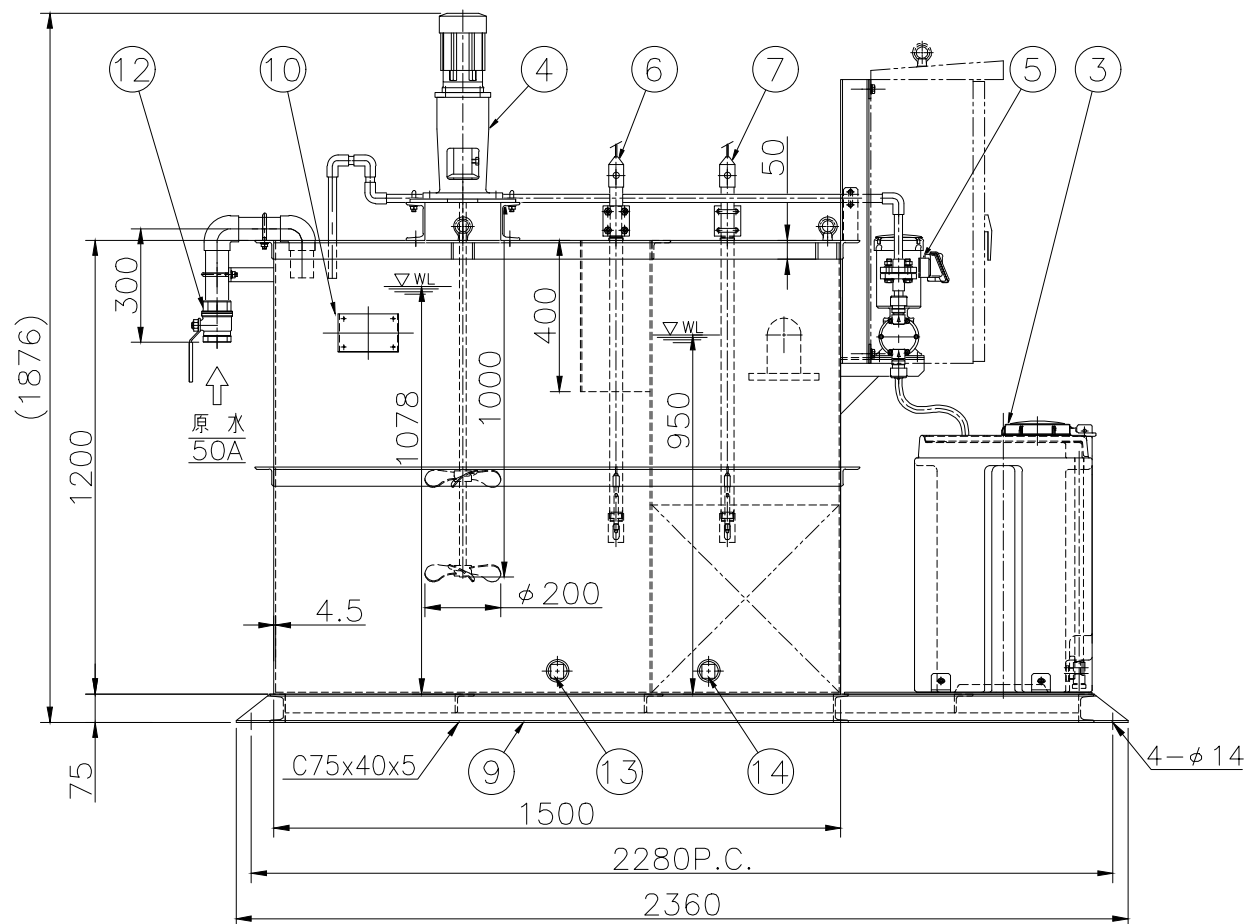

※改良の為、予告なく変更させて頂く場合があります。

製作 平成21年8月25日		客先名			図面名称 排水中和処理装置 PHU-05型 仕様図		
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	

製作 平成21年8月25日		客先名			図面名称 排水中和処理装置 PHU-05型 仕様図		
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	

製作 平成21年8月25日		客先名			図面名称 排水中和処理装置 PHU-05型 仕様図		
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	

製作 平成21年8月25日		客先名			図面名称 排水中和処理装置 PHU-05型 仕様図		
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	

製作 平成21年8月25日		客先名			図面名称 排水中和処理装置 PHU-05型 仕様図		
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	

製作 平成21年8月25日		客先名			図面名称 排水中和処理装置 PHU-05型 仕様図		
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	

製作 平成21年8月25日		客先名			図面名称 排水中和処理装置 PHU-05型 仕様図		
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	

製作 平成21年8月25日		客先名			図面名称 排水中和処理装置 PHU-05型 仕様図		
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	
10		9		8		7	
硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		硫酸注入ポンプの機種を変更		放流口の高さを見直し	
令和6年4月12日		令和4年1月26日		令和3年11月15日		令和2年11月13日	

製作 平成21年8月25日		客先名					図面名称 排水中和処理装置 PHU-05型 仕様図		
6		変番	承認	検図	作図	cees Chemical Equipment & Environment Systems	尺度	1/20	
装置全高、数値修正		変更内容					PHU-05-001R10		
令和2年3月27日		変更年月日							